



工业级 无线数传电台

E90-DTU (433C30)

用户 使用 说明书



本说明书可能会随着产品的不断改进有所更改，请以最新版的说明书为准
成都亿佰特电子科技有限公司保留对本说明中所有内容的最终解释权及修改权

一、 产品介绍

1.1 产品简介

E90-DTU(433C30)是采用极为先进的超窄带调制技术的数传电台,由于其先进的调制方式大大提升了通信距离与通信稳定性。在原有基础上内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),使得最大发射功率达到 1W 的同时接收灵敏度也得到了一定程度的提升,在整体的通信稳定性上较没有功率放大器与低噪声放大器的产品大幅度提升。

区别与传统的数传电台,E90-DTU(433C30)是专为 Modbus 应用场景所开发,起不限包长的特性可以取代通信线缆,是 Modbus 无线升级最省心的选择。电台工作在 433MHz 频段,通讯距离可达 3km。无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与 PLC,RTU,雨量计、液位计等数据终端相连接。

1.2 功能特点


- ★ 支持高速连续不间断传输,数据不分包,不限数据包长度,适配 Modbus 协议;
- ★ 为 Modbus 量身优化,可直接取代 RS485 线缆;
- ★ 简单的高效电源设计,支持电源适配器或压线方式,支持 10~28V 供电;
- ★ 发射功率高达 1W,并多级可调,所有技术指标达到欧洲工业标准;
- ★ 采用温度补偿电路,频率稳定度优于 $\pm 1.5\text{PPM}$;
- ★ 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品;
- ★ 全铝合金外壳, 体积紧凑,安装方便,散热性好;完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强;
- ★ 电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性;
- ★ 强大的软件功能,所有参数可通过编程设置:如功率、频率、空中速率、地址 ID 等;
- ★ 超低功耗,守候电流仅为 23mA(节电模式及睡眠模式功耗更低),发射电流 $\leq 0.3\text{A}$;
- ★ 内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。

二、 快速入门


您需要准备




- 1、 首先给数传安装天线，然后安装电源，并确保拨码开关状态正确，用户根据需求选择压线方式或电源适配器供电，二者择一即可；

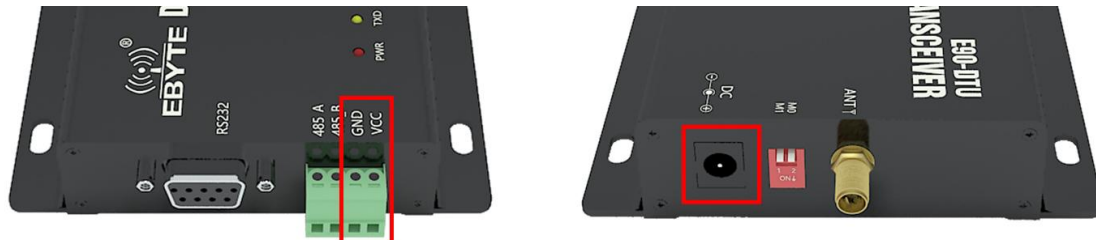

- 2、 使用 USB 转 RS-232 、USB 转 RS-485 或者其他方式使得电脑与数传电台相连；

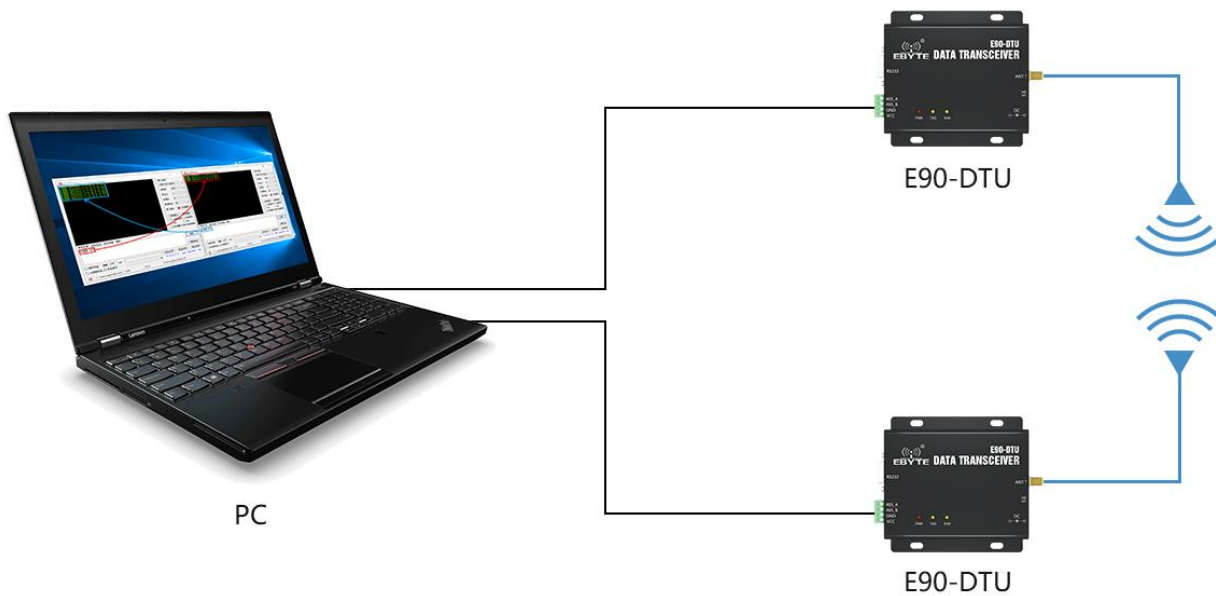


3、启动两个串口调试助手，选择串口波特率为 9600bps、校验方式为 8N1，即可实现串口透传；

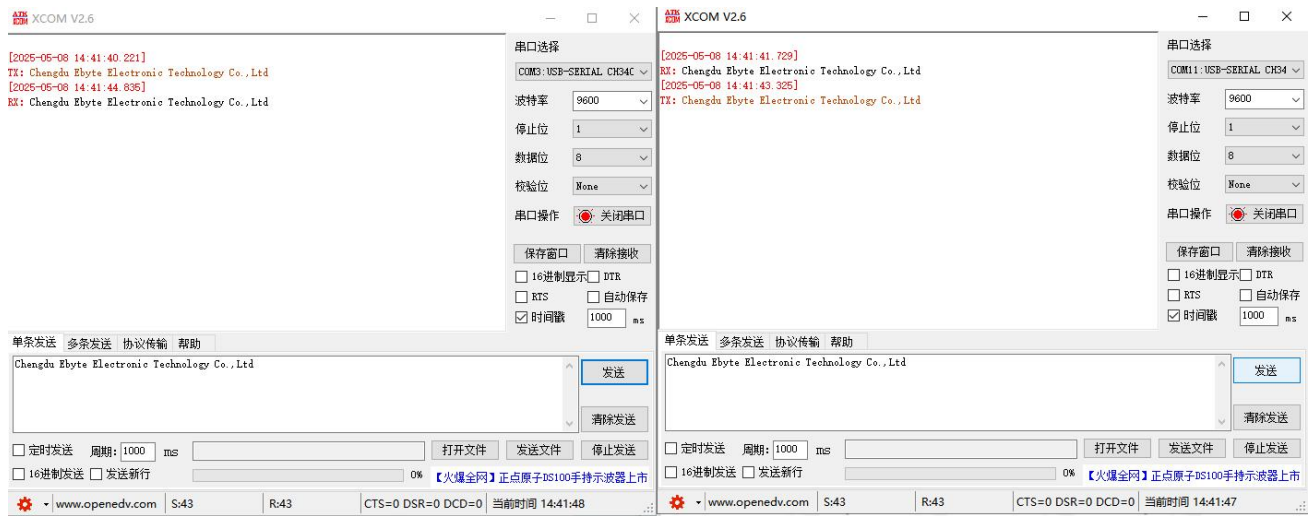

4、若客户需要修改参数请将数传电台拨于配置模式后与电脑相连，打开 E90-DTU 数传电台配置软件，即可修改相关参数，完成配置后务必恢复拨码开关状态方可进行通信。




模式 0 出厂默认状态

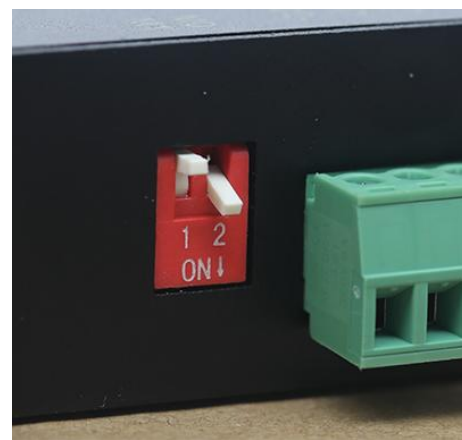

模式 2 进行参数配置


三、 安装尺寸

3.1 各部说明

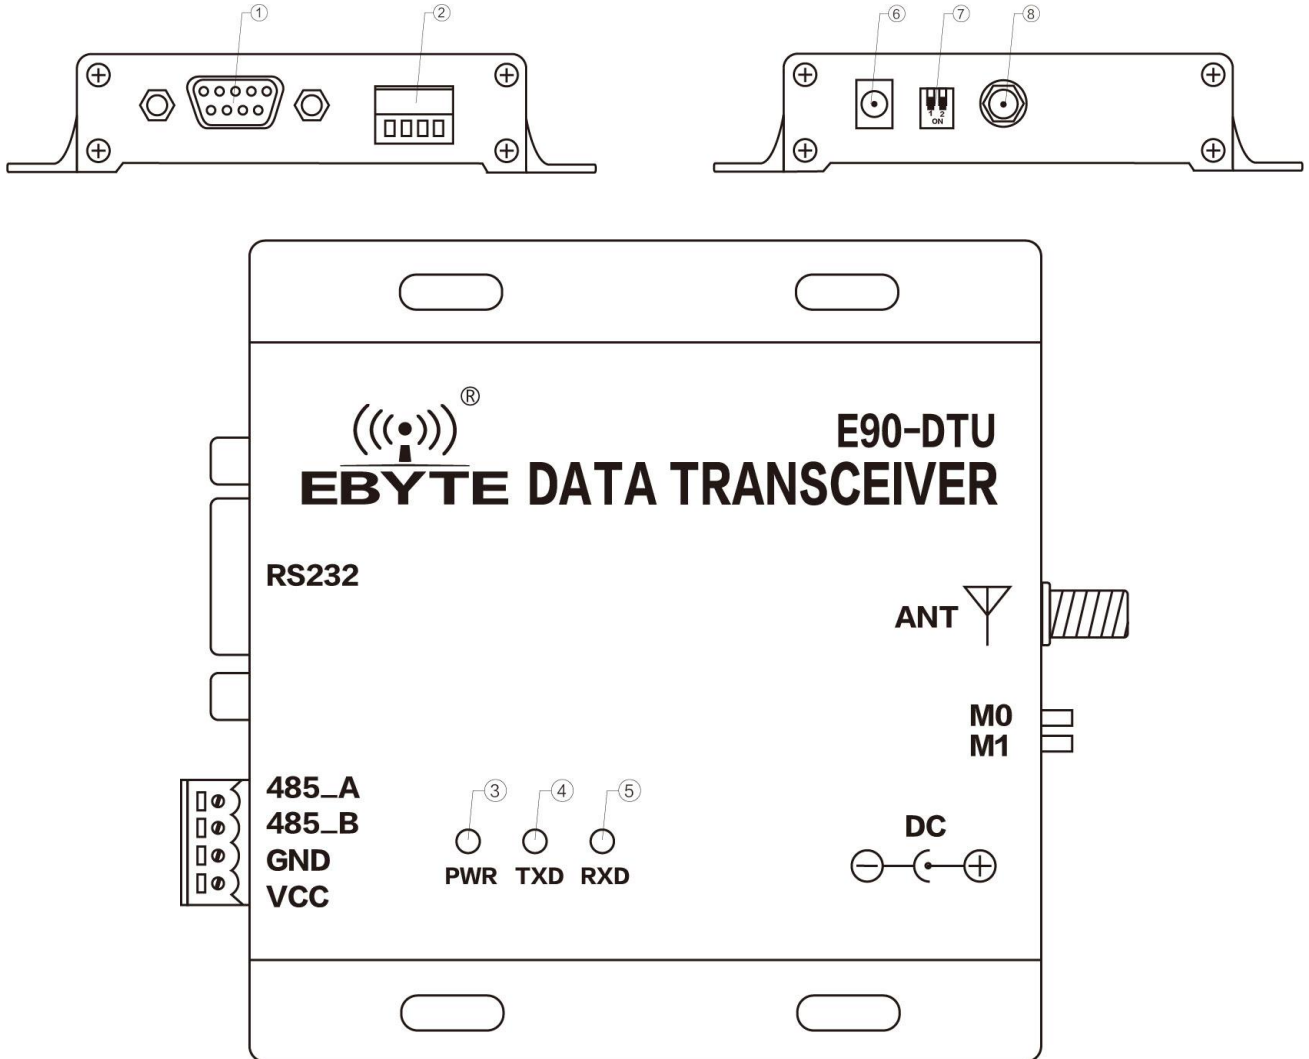

脚号	名称	功能	说明
1	DB-9 母型插座	RS232 接口	标准 RS232 接口
2	3.81 接线端子	RS485、电源接口	标准 RS485 接口与压线式电源接口
3	PWR-LED	电源指示灯	红色，电源接通时点亮
4	TXD-LED	发送指示灯	黄色，发送数据时闪烁
5	RXD-LED	接收指示灯	黄色，接收数据时闪烁
6	DC 电源接口	电源接口	直插式圆孔，外径 5.5mm，内径 2.5mm
7	拨码开关	拨码开关	工作模式控制
8	天线接口	SMA-K 接口	外螺纹内孔，长 10mm，特征阻抗 50 Ω

3.2 安装尺寸

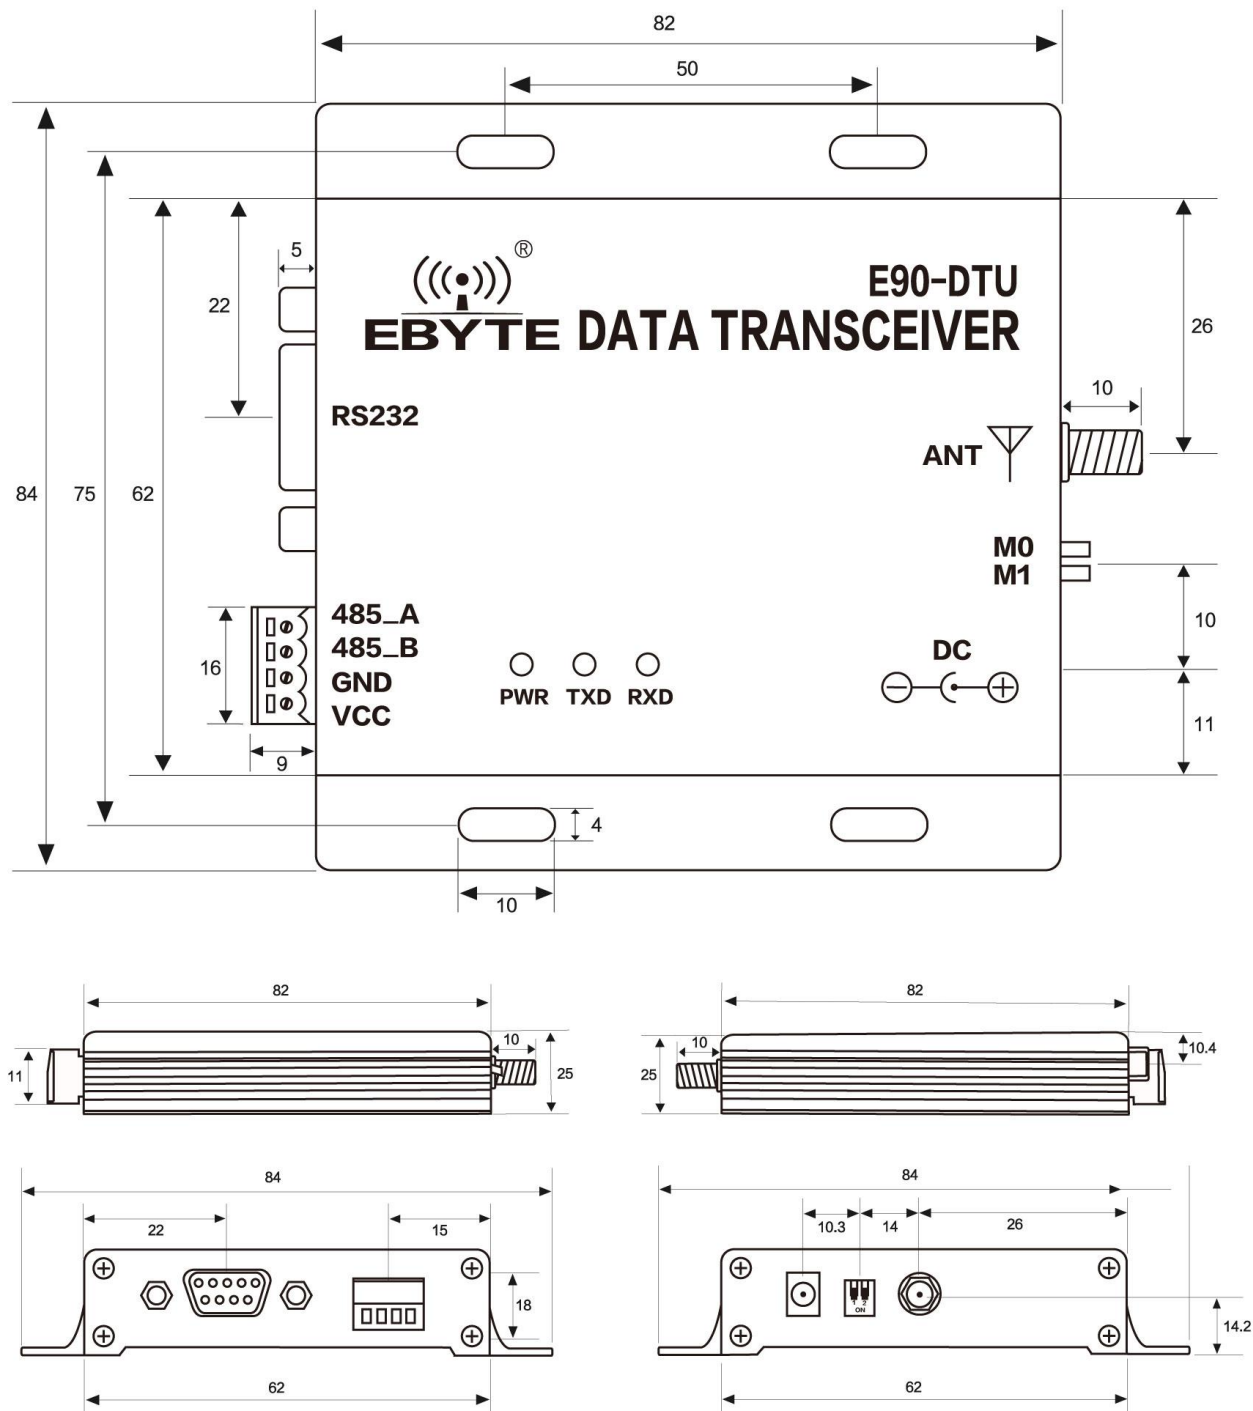

单位: mm

四、接口定义

4.1 电源接口说明



用户可以选择 ⑥ DC 电源接口供电，使用接口为外径 5.5mm、内径 2.5mm 电源适配器供电；

亦可 ② 中的 VCC 端子与 GND 端子供电，只用选择任意其一供电方式即可；


E90-DTU 可以使用 10~28V 直流电源供电，推荐使用 12V 或 24V 直流电源。

4.2 RS232 接口定义

E90-DTU 可以使用标准 DB-9 接口通过 RS-232 与设备相连接。

4.3 RS485 接口定义

E90-DTU 可以使用②中的 485_A 端子和 485_B 端子与设备的 RS-485 的 A 端子与 B 端子分别相连即可。

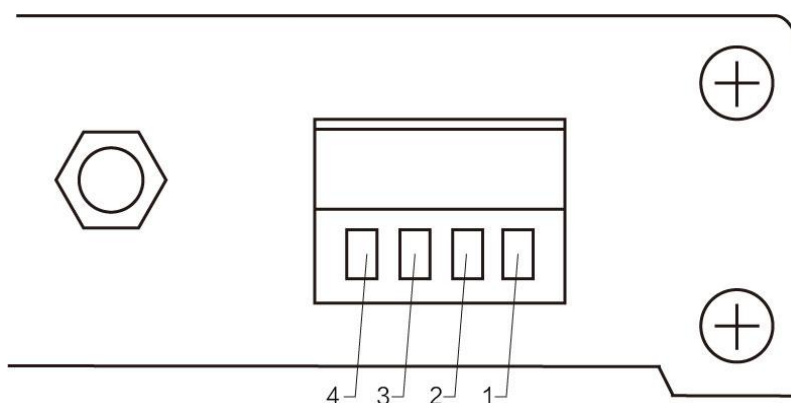

脚号	标准定义	功能	说明
1	VCC	压线式电源接口，正极	直流 10~28V，推荐使用 12V 或 24V
2	GND	压线式电源接口，负极	电源负极与与系统地、外壳相连接
3	485_B	RS-485 接口， B 接口	RS-485 接口 B 接口与设备 B 接口相连
4	485_A	RS-485 接口， A 接口	RS-485 接口 A 接口与设备 A 接口相连

注意：将电台与多台设备相连接时出现通信不畅而单台设备时无此现象，请尝试在 485_A 与 485_B 端子之间并联 120 Ω 电阻。

五、技术指标

5.1 型号规格

型号规格	工作频率	发射功率	参考距离	规格特性	推荐应用场景
	Hz	W	km		
E90-DTU (433C30)	433M	1	3	高速连续传输	适用于数据量大的应用，支持 Moudbus

★ 条件：晴朗天气，空旷环境无遮挡、12V/1A 电源供电、5dBi 吸盘天线，天线距离地面高度 2 米，使用出厂默认参数。

5.2 通用规格参数

序号	项目	规格	说明
1	产品尺寸	82*62*25mm	详见安装尺寸
2	产品重量	130g	重量公差 4.5g
3	工作温度	-40℃~+85℃	满足工业级使用需求
4	天线阻抗	50 Ω	标准 50 Ω 特征阻抗
5	电压范围	10~28V DC	建议使用 12V 或 24V
6	通信接口	RS232/RS485	标准 DB9 孔式/3.81 接线端子
7	波特率	出厂默认 9600	波特率范围 1200~115200
8	地址码	出厂默认 0	共计 65536 个地址码可设置

5.3 频率范围及信道数

型号规格	出厂默认频率	频段范围	信道间隔	信道数
	Hz	Hz	Hz	
E90-DTU (433C30)	433M	425~450.5M	100K	256，半双工

★ 注意：在同一区域内使用多组数传电台同时一对一进行通信，建议每组数传电台设置信道间隔 2MHz 以上。

5.4 发射功率等级

型号规格	1W	500mW	250mW	125mW
E90-DTU (433C30)	出厂默认	√	√	√

★ 注意：发射功率越低，传输距离越近，但是工作电流并不会同比例降低，建议使用最大发射功率。

5.5 空中速率

型号规格	默认空中速率	等级数	空中速率等级
	bps		bps
E90-DTU (433C30)	N/A	N/A	不可调，空中速率会自动适应波特率

★ 注意：空中速率越高，传输速率越快，但传输的距离也越近；因此在速率满足使用要求的情况下，建议空速越低越好。

5.6 电流参数

型号规格	发射电流 mA		守候电流 mA	
	12V	24V	12V	24V
E90-DTU (433C30)	308	154	23	13

★ 注意：推荐在选择电源时保留 50%以上电流余量，有利于电台长期稳定地工作。

5.7 收发长度及分包方式

型号规格	缓存大小	分包方式
E90-DTU (433C30)	单次输入无限制（波特率≤57600）	连续传输，数据不分包，不限数据包长度

六、 工作模式

E90-DTU 均拥有四种工作模式，在无苛刻低功耗需求时，需要正常通信则推荐将电台配置为一般模式（模式 0）；电台出厂时默认设置为一般模式（模式 0）。

模式	类别	M1	M0	注释
模式 0	一般模式	ON	ON	串口打开，无线打开，透明传输（出厂默认模式）
模式 1	保留模式	ON	OFF	无意义，串口和无线均被关闭
模式 2	命令模式	OFF	ON	可以使用配置软件对电台进行编程
模式 3	休眠模式	OFF	OFF	模块进入休眠，串口和模块均关闭



模式 0



模式 1



模式 2



模式 3

七、对电台进行编程

7.1 示意图



工作模式	M1	M0	注释
命令模式	OFF	ON	只能在当前模式下使用配置软件对电台进行编程

- ★ 注意：
- 1、编程只能在特定工作模式下（见上表）进行，编程失败时请确认电台工作模式是否正确。
 - 2、若无需复杂编程打开 E90-DTU 数传电台配置软件，即可修改相关参数即可。



模式 2 命令模式

7.2 配置软件详解



参数	参数详情
波特率	无线数传电台工作时的串口波特率，1200bps~115200bps。
奇偶校验	支持 8N1:无校验；8E1:偶校验；8O1:奇校验；均为 8 位数据位，1 位停止位。
空中速率	无线通讯速率，也叫空中波特率。空中速率高，数据传输速度快，传输相同数据的时间延迟小，但传输距离会变短。在连续传输模式下，该参数根据实际情况自动匹配。
频率信道	无线数传电台工作的频率，每个信道对应其不同工作频率，理论上不同频率信道之间不能相互通讯。若同一区域内存在多组无线数传电台，建议通信频率间隔 2~5MHz。
发射功率	输出功率，即可对外辐射的功率。为保证工作效率建议使用最大功率，若减小发射功率，通讯距离会变短，需要消耗的电流会减小。
电台地址	无线数传电台内部地址，与 Modbus 地址无关。电台地址一样的电台才可相互通讯，可利用此特性实现软件过滤、分组。可输入范围:0~65535，十进制数。
传输方式	定长传输:传统无线发送模式自动分包，单包最大 77 字节。 连续传输:不限包长，支持无线连续传输。
唤醒时间	与通讯延迟无直接关系，若客户需要低功耗应用则需按照要求调整此选项。在省电模式下，唤醒时间越长，接收端功耗越低，通讯延迟越大。在连续传输模式下，该参数根据实际情况自动匹配。
前向纠错	通过复杂的编码方式使得丢失或被干扰的数据可以部分纠正，可提升等效接收灵敏度约 3dBm。关闭此功能可降低通讯延迟。在连续传输模式下，该参数根据实际情况自动匹配。
密文功能	密文相同的电台才可通讯，且次密文只能写入不能读取。
密文设置	电台密文，可输入范围:0~65535，十进制数。

八、 在测试及实际应用中的连接示意图




九、 相关产品

产品型号	接口类型	工作频率 Hz	发射功率 W	通信距离 km	功能特点
E90-DTU (170L30)	RS232/RS485	170M	1	8	LoRa 扩频技术, 低频穿透绕射
E90-DTU (433L30)	RS232/RS485	433M	1	8	LoRa 扩频技术, 远距离抗干扰
E90-DTU (433L37)	RS232/RS485	433M	5	20	LoRa 扩频技术, 远距离抗干扰
E90-DTU (433C30)	RS232/RS485	433M	1	3	高速连续传输, 支持 ModBus 协议
E90-DTU (433C33)	RS232/RS485	433M	2	4	高速连续传输, 支持 ModBus 协议
E90-DTU (433C37)	RS232/RS485	433M	5	10	高速连续传输, 支持 ModBus 协议
E90-DTU (230N27)	RS232/RS485	230M	0.5	5	低频窄带, 穿透绕射, 适用复杂环境
E90-DTU (230N33)	RS232/RS485	230M	2	8	低频窄带, 穿透绕射, 适用复杂环境
E90-DTU (230N37)	RS232/RS485	230M	5	15	低频窄带, 穿透绕射, 适用复杂环境
E90-DTU (230SL22)	RS232/RS485	230M	0.16	5	新 LoRa 扩频抗干扰, 自动中继, 通信密钥
E90-DTU (230SL30)	RS232/RS485	230M	1	10	新 LoRa 扩频抗干扰, 自动中继, 通信密钥
E90-DTU (400SL22)	RS232/RS485	433/470M	0.16	5	新 LoRa 扩频抗干扰, 自动中继, 通信密钥
E90-DTU (400SL30)	RS232/RS485	433/470M	1	10	新 LoRa 扩频抗干扰, 自动中继, 通信密钥
E90-DTU (900SL22)	RS232/RS485	868/915M	0.16	5	新 LoRa 扩频抗干扰, 自动中继, 通信密钥
E90-DTU (900SL30)	RS232/RS485	868/915M	1	10	新 LoRa 扩频抗干扰, 自动中继, 通信密钥

十、 实际应用领域

亿佰特数传电台适用于各类点对点、一点对多点的无线数据传输系统，如智能家居、物联网改造、电力负荷监控、配网自动化、水文水情测报、自来水管网监测、城市路灯监控、防空警报控制、铁路信号监控、铁路供水集中控制、输油供气管网监测、GPS 定位系统、远程抄表、电子吊称、自动报靶、地震测报、防火防盗、环境监测等工业自动化系统，如下图：

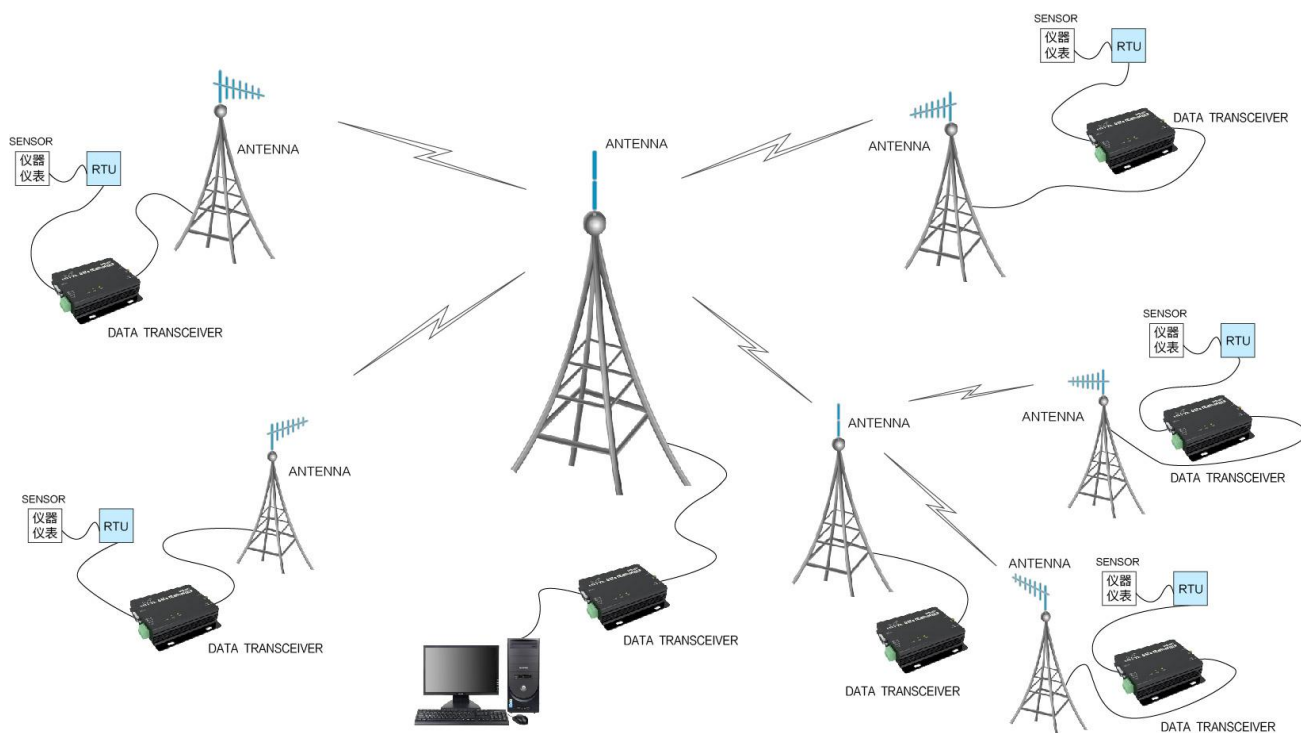

十一、 使用注意事项

1. 请用户妥善保管好本设备的保修卡，保修卡上有该设备的出厂号码（及重要技术参数），对于用户今后的维修及新增设备有重要的参考价值。
2. 电台在保修期内，若因产品本身质量而非人为损坏或雷击等自然灾害造成的损坏，享受免费保修；务请用户不要自行修理，出现问题即与我司取得联系，亿佰特提供一流的售后服务。
3. 在一些易燃性场所（如煤矿矿井）或易爆危险物体（如引爆用雷管）附近时，不可操作本电台。
4. 应选用合适的直流稳压电源，要求抗高频干扰能力强、纹波小、并有足够的带载能力；最好还具有过流、过压保护及防雷等功能，确保数传电台正常工作。
5. 不要在超出数传电台环境特性的工作环境中使用，如高温、潮湿、低温、强电磁场或灰尘较大的环境中使用。
6. 不要让数传电台连续不断地处于满负荷发射状态，否则可能会烧坏发射机。
7. 数传电台的地线应与外接设备（如 PC 机、PLC 等）的地线及电源的地线良好连接，否则容易烧坏通信接口等；切勿带电插、拔串口。
8. 在对数传电台进行测试时，必须接上匹配的天线或 50Ω 假负载，否则容易损坏发射机；如果接了天线，那么人体离天线的距离最好超过 2 米，以免造成伤害，切勿在发射时触摸天线。
9. 无线数传电台在不同环境下往往有不不同通信距离，通信距离往往受到温度、湿度、障碍物密度、障碍物体积、电磁环境影响；为了保证可以获得稳定的通信，建议预留 50% 以上的通信距离余量。
10. 若实测通信距离不理想，建议从天线品质和天线的安装方式入手分析改善通信距离。亦可与 support@cdebyte.com 取得联系、寻求帮助。
11. 在选配电源时，除需要按照推荐保留 50% 的电流余量，更应注意其纹波不得超过 100mV。

十二、 重要声明

12. 亿佰特保留对本说明书中所有内容的最终解释权及修改权。
13. 由于随着产品的硬件及软件的不改进，本说明书可能会有所更改，恕不另行告知，最终应以最新版的说明书为准。
14. 保护环境，人人有责：为减少纸张使用，本说明书只印刷中文部分，英文说明书只提供电子文档，若有需要，请到我司官网下载；另外，若非用户特别要求，用户批量订货时，我们只按订货数量的一定比例提供产品说明书，并非每个数传电台都一一配上，敬请谅解。

关于我们



销售热线：4000-330-990

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd.